


**Neuausweisung des Überschwemmungsgebietes nach § 72 Abs. 2 Nr. 2
Sächsisches Wassergesetz (SächsWG)
und Ausweisung der
überschwemmungsgefährdeten Gebiete nach
§ 75 Abs. 4 SächsWG
der Vereinigten Mulde
im Landkreis Nordsachsen**

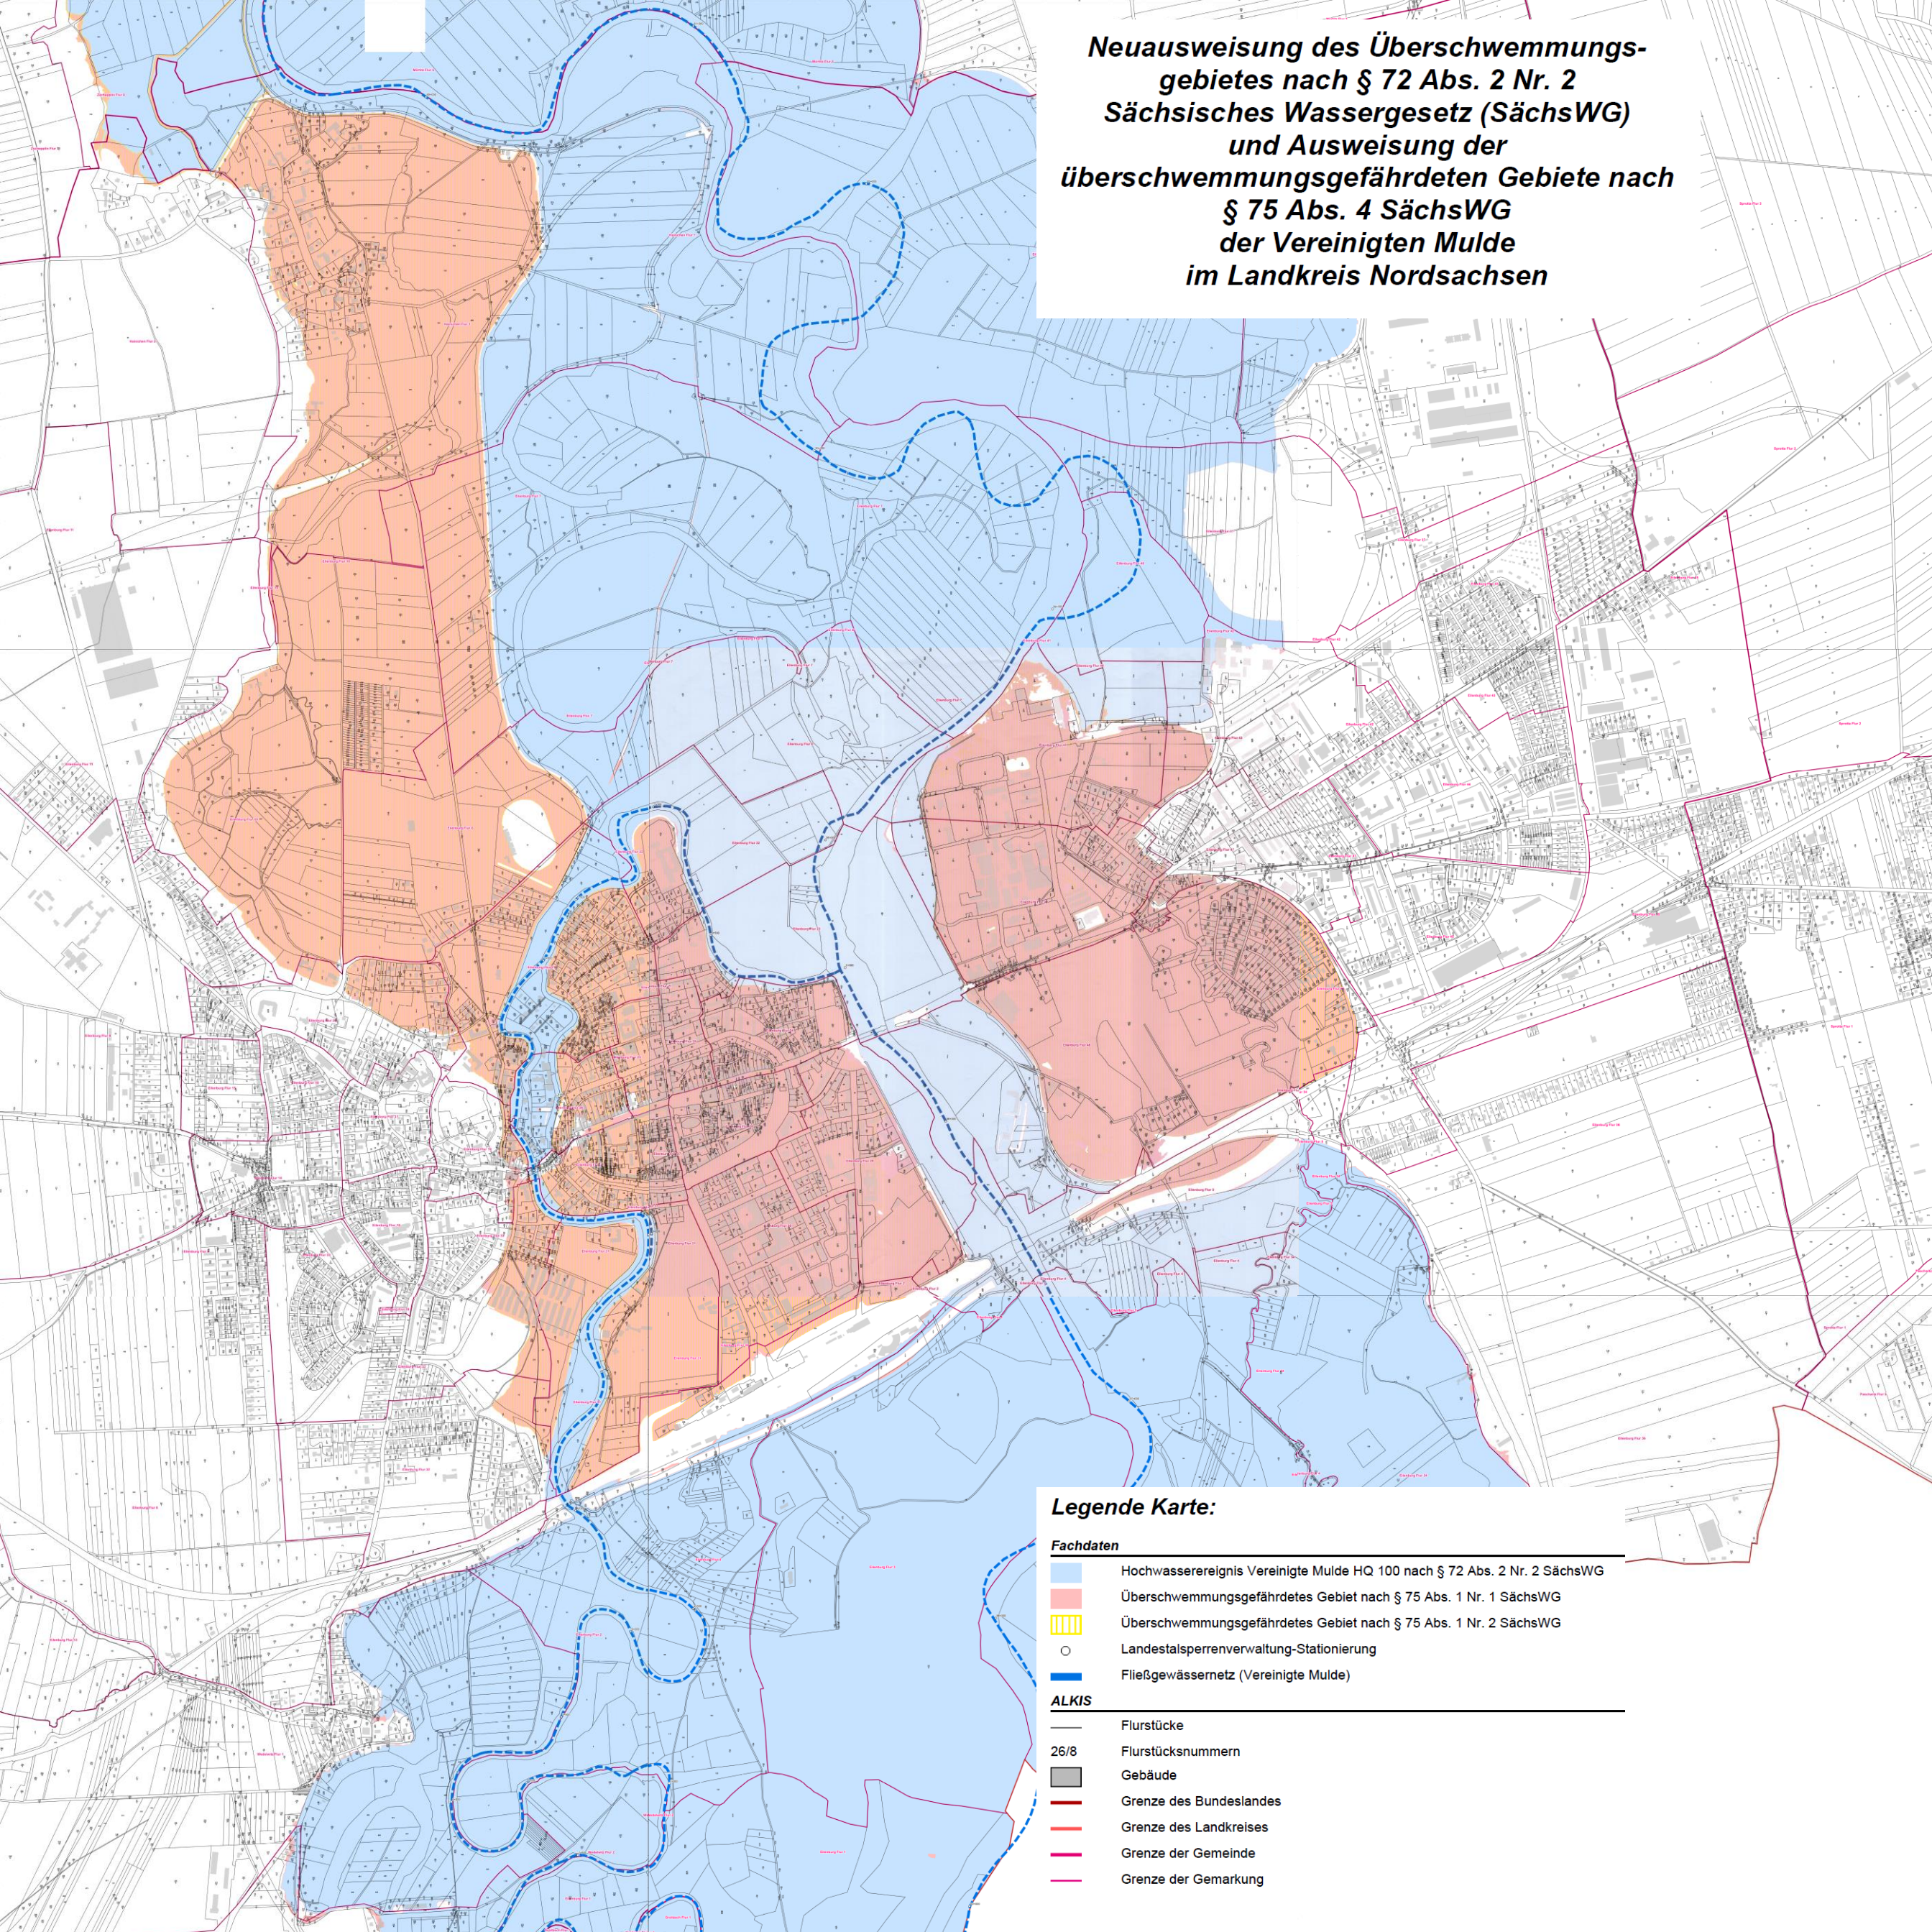

Legende Karte:

- Fachdaten**
- Hochwasserereignis Vereinigte Mulde HQ 100 nach § 72 Abs. 2 Nr. 2 SächsWG
 - Überschwemmungsgefährdetes Gebiet nach § 75 Abs. 1 Nr. 1 SächsWG
 - Überschwemmungsgefährdetes Gebiet nach § 75 Abs. 1 Nr. 2 SächsWG
 - Landestalsperrenverwaltung-Stationierung
 - Fließgewässernetz (Vereinigte Mulde)
- ALKIS**
- Flurstücke
 - Flurstücksnummern
 - Gebäude
 - Grenze des Bundeslandes
 - Grenze des Landkreises
 - Grenze der Gemeinde
 - Grenze der Gemarkung

Hochwassergefahrenkarte Stadt Eilenburg, Blatt 01
Eilenburg, Hainichen
Hochwasserereignis Vereinigte Mulde HQ₂₀₀

Pegel am betrachteten Gewässer	Hochwasser-meldepegel [ja/nein]	Fluss-km	Abfluss bei HQ ₂₀₀ [m³/s]	Wasser-stand [cm]	Alarm-stufe	Richtwasserstand [cm] bei Alarmstufe			
						1	2	3	4
Golzern 1	ja	128+400	2.680	879	4	360	400	480	600
Colditz	ja	6+700	1.370	821	4	320	350	410	500
Leisnig	ja	13+350	2.060	948	4	440	470	500	560

Legende

- Gewässerstationierung
- Gewässerachse
- Sächsische Landespegel
- Grenze des Untersuchungsabschnittes
- Überschwemmungslinie EHQ (HQ₂₀₀, verklaust)
- Gemeindegrenzen
- Hochwasserschutzanlagen**
 - Deich
 - Hochwasserschutzwand
 - linienförmiges mobiles Hochwasserschutzsystem (auch in Verbindung mit festen Hochwasserschutzanlagen)
- Bauwerke bei HQ₂₀₀**
 - Brücke nicht gefährdet (Freibord $f \geq 0,5$ m)
 - Einstau des Brückenbauwerks
 - Brücke gefährdet (Freibord $f < 0,5$ m)
 - Wehr
- Dynamik**
 - Erosionsbereich
 - Sedimentationsbereich

Wassertiefe in Gebieten ohne technischen Hochwasserschutz

- 0 - 0,5 m
- > 0,5 - 1 m
- > 1 - 2 m
- > 2 - 4 m
- > 4 m

Wassertiefe in geschützten Gebieten bei Versagen der Hochwasserschutzanlagen

- 0 - 0,5 m
- > 0,5 - 1 m
- > 1 - 2 m
- > 2 - 4 m
- > 4 m

Hinweis auf überschrittenen Bemessungshochwasserstand in geschützten Gebieten (Vorgehensweise siehe Erläuterungsbericht Gefahrenkarten Pkt. 1.3)


Fließgeschwindigkeit in Gebieten ohne technischen Hochwasserschutz

- 0,2 < $v \leq 0,5$ m/s
- 0,5 < $v \leq 2,0$ m/s
- $v > 2,0$ m/s

Hochwassergefahrenkarte Stadt Eilenburg, Blatt 02
Eilenburg, Wedelwitz
Hochwasserereignis Vereinigte Mulde HQ₂₀₀

Hochwasserrisikokarte Stadt Eilenburg, Blatt 01
Eilenburg, Hainichen
Hochwasserereignis Vereinigte Mulde HQ₂₀₀

Pegel am betrachteten Gewässer	Hochwasser-meldepegel [ja/nein]	Fluss-km	Abfluss bei HQ ₂₀₀ [m³/s]	Wasser-stand [cm]	Alarm-stufe	Richtwasserstand [cm] bei Alarmstufe			
						1	2	3	4
Golzern 1	ja	128+400	2.680	879	4	360	400	480	600
Colditz	ja	6+700	1.370	821	4	320	350	410	500
Leisnig	ja	13+350	2.060	948	4	440	470	500	560

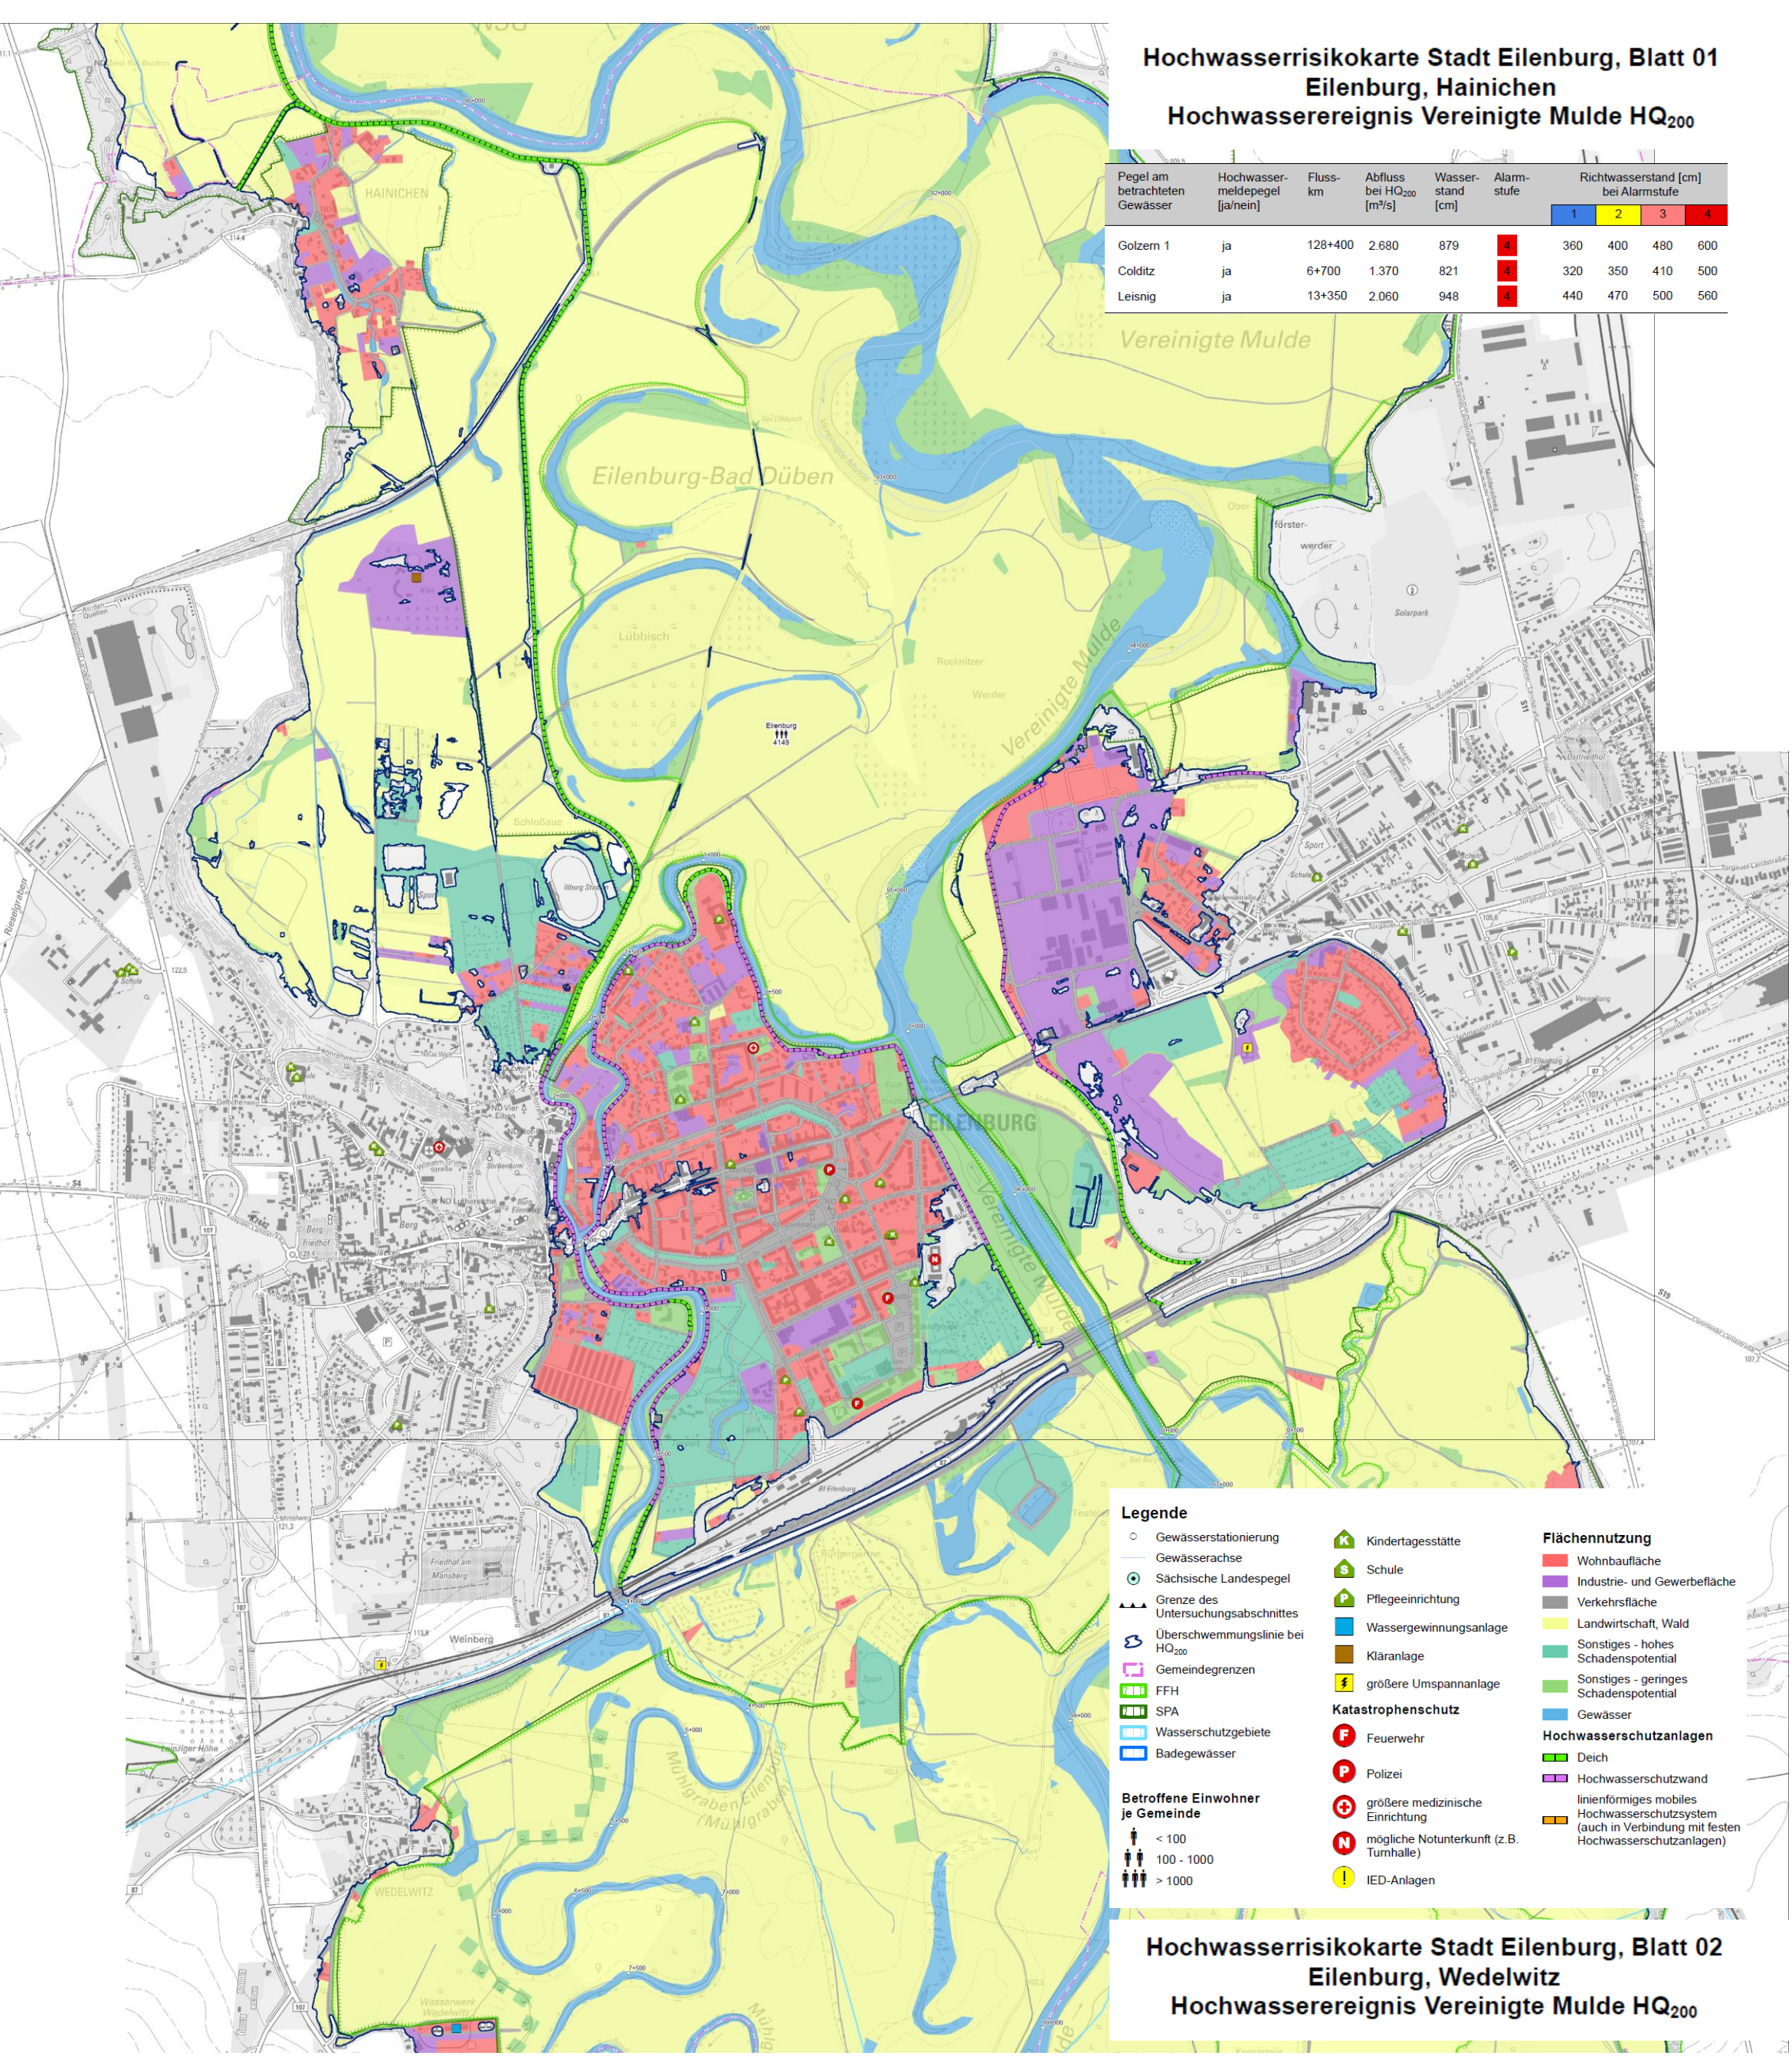

Legende

- Gewässerstationierung
- Gewässerachse
- Sächsische Landespegel
- Grenze des Untersuchungsabschnittes
- Überschwemmungslinie bei HQ₂₀₀
- Gemeindegrenzen
- FFH
- SPA
- Wasserschutzgebiete
- Badegewässer

- Betroffene Einwohner je Gemeinde
- < 100
 - 100 - 1000
 - > 1000

- Kindertagesstätte
- Schule
- Pflegeeinrichtung
- Wassergewinnungsanlage
- Kläranlage
- größere Umspannanlage

Katastrophenschutz

- Feuerwehr
- Polizei
- größere medizinische Einrichtung
- mögliche Notunterkunft (z.B. Turnhalle)
- IED-Anlagen

Flächennutzung

- Wohnbaufläche
- Industrie- und Gewerbefläche
- Verkehrsfläche
- Landwirtschaft, Wald
- Sonstiges - hohes Schadenspotential
- Sonstiges - geringes Schadenspotential
- Gewässer

Hochwasserschutzanlagen

- Deich
- Hochwasserschutzwand
- linienförmiges mobiles Hochwasserschutzsystem (auch in Verbindung mit festen Hochwasserschutzanlagen)

Hochwasserrisikokarte Stadt Eilenburg, Blatt 02
Eilenburg, Wedelwitz
Hochwasserereignis Vereinigte Mulde HQ₂₀₀